

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Schutzleiter-Reihenklemme
Protective conductor terminal block

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3):2010-03; EN 60947-7-2:2009

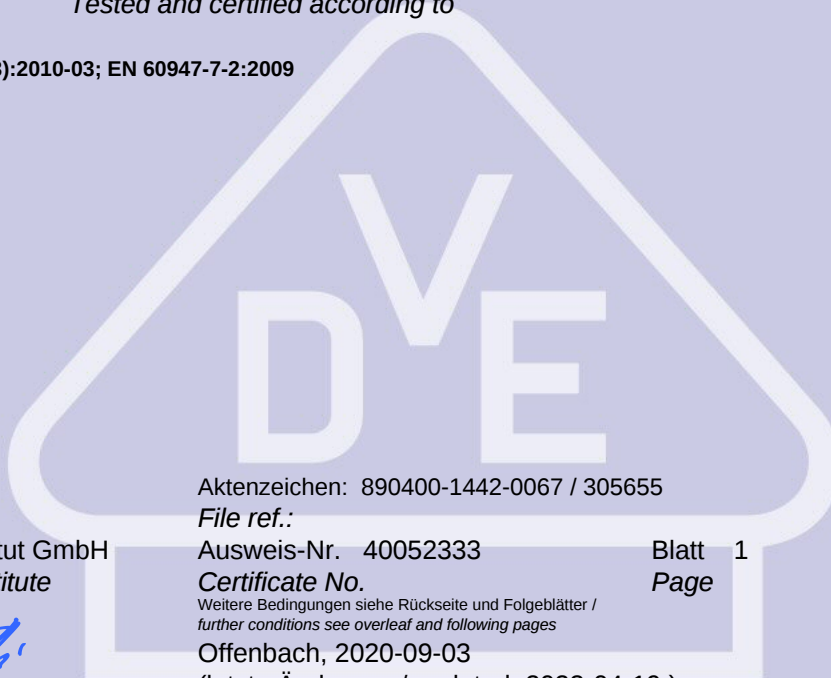

Aktenzeichen: 890400-1442-0067 / 305655

File ref.:

Ausweis-Nr. 40052333

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2020-09-03

(letzte Änderung / updated 2023-04-19)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Aktenzeichen / *File ref.*
890400-1442-0067 / 305655 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*
2023-04-19

Datum / *Date*
2020-09-03

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40052333.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40052333.

Schutzleiter-Reihenklemme *Protective conductor terminal block*

Typ(en) / *Type(s)*

OTTA 6-PE
OTTA 6-PE-1

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

200A, 200B vom 2023-04-19
200A, 200B dated 2023-04-19

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.
This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr 40052333.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**

Rubrik / Rubric	Ausweis-Nr. / Certificate No.	Anlage / Appendix
341	40052333	200A
Aktenzeichen / File ref.	letzte Änderung / updated	Datum / Date
890400-1442-0067/305655/TL3/RHZ	2023-04-19	2020-08-28

Schutzleiter-Reihenklemme
Protective conductor terminal block

Typ(en) Type(s)	Durchgangsreihenklemme Terminal block	Schutzleiter-Reihenklemme Protective conductor terminal block	Bemessungsspannung / V Rated voltage / V	Prüfstrom / A Test current / A	Bemessungsquerschnitt / mm² Rated cross-section / mm²	Bemessungsanschlußvermögen für Leitungen mit Kabelschuh / mm² Rated connecting capacity for wires prepared with cable lugs / mm²	Schraubklemmen Screw-type terminals	Klemmschraubengröße, Bolzenanschluss Terminal screw size, stud terminal	Anziehdrehmoment / Nm Tightening torque / Nm	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Leiteranschluss, Kabelschuh Connection of conductor, cable lug	Anzahl Leiter in einer Klemmstelle Number of conductors in clamping unit	Art des Schienen- profils Type of the rail profile		Befestigung auf der Schiene Mounting on the rail		Anziehdrehmoment / Nm Tightening torque / Nm	Maximale Betriebsbedingungen über 40°C / °C Maximum service conditions over 40°C / °C	Verschmutzungsgrad Degree of pollution	Überspannungskategorie Overvoltage category	Werkstoffgruppe Material group
														Hutschiene TH 35 - EN60715 Top- hat rail TH35 - EN60715	G- Schiene G32 - EN60715 G- rail G32 - EN60715	Schnappbefestigung Snap- on fixing	Schraubbefestigung Screw fixing					
OTTA 6-PE	---	X	---	---	6,0	0,2 ... 6	X	M4	1,5 -1,8	---	---	X	1..2	7,5	X	---	M3	0,5	75	3	III	I
OTTA 6-PE1	---	X	---	---	6,0	0,2 ... 6	X	M4	1,5 -1,8	---	---	X	1..2	15	---	---	M3	0,5	75	3	III	I

Isolierstoff / Farbe: Insulating material / colour:	PA66, grün-gelb PA66, green-yellow
--	---------------------------------------

Bei gleichzeitiger Verwendung von Schutzleiter- und Durchgangs- Reihenklemmen müssen die Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60947-1 (VDE 0660- 100) eingehalten werden.
By using of protective conductor terminal blocks and feed through terminal blocks simultaneously the clearances and the creepage distances have to meet the requirements according to DIN EN 60947-1 (VDE 0660 -100).

Der Anschluß der Leiter erfolgt über Kabelschuhe nach Vorgabe des Herstellers
Conductors were connected by cable lugs according to default of the manufacturer.