

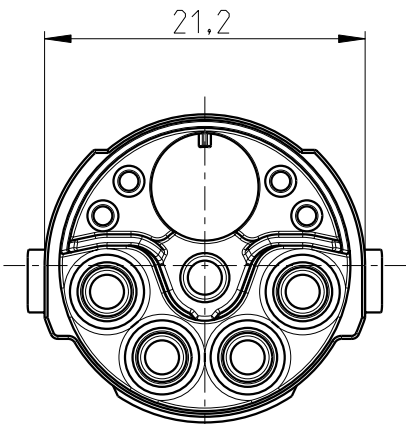
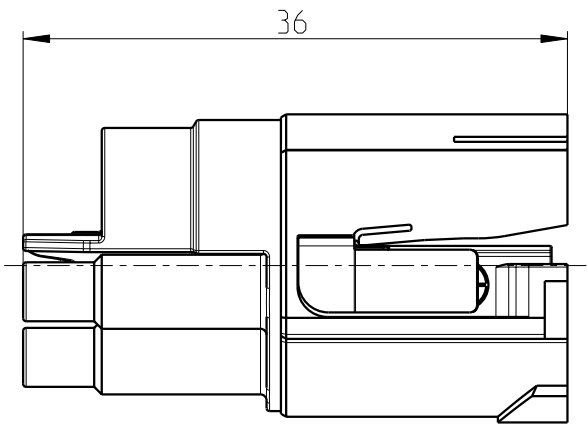


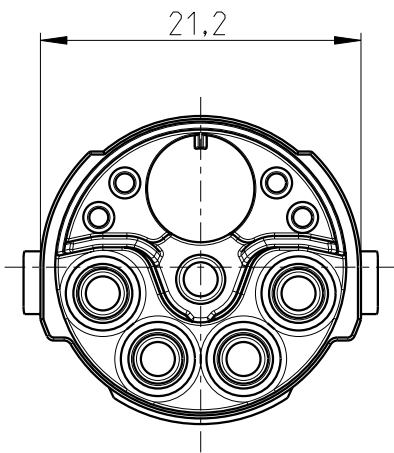

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

		Elektrische Daten											
		Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt								Überspannungskategorie			
										Aufstellhöhe			
Mechanische Daten		Bemessungsspannung								Durchgangswiderstand			
Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung								Verschmutzungsgrad			
Kontaktanschlussart									Technische Änderung vorbehalten			Maßstab: 2:1	
Kontakt-Ø													
Temperaturbereich							Datum	Name	Benennung: Serie SH Isolierkörper Buchse mit PE-Feder Hybrid				
Schutzart						Bearb.	2017-08-14	Bengel					
Steckzyklen						Gepr.							
Material									Zeichnungsnummer: SH-Z0012			Blatt: 1 von: 2	
Gehaeuse													
Kontakttraeger/ISO		PA 66							Artikel Nr.: 1008161				
Kontakte		Ausgabe	Änderung	Datum	Name								
Dichtungen													

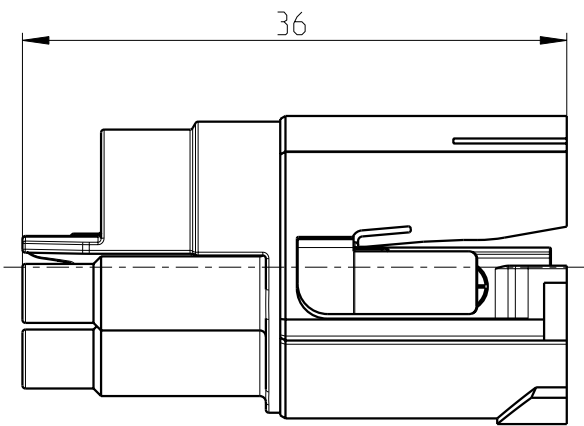

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

		Electrical Data										
		Rated current at max. cross section						Surge voltage category				
Mechanical Data								Installation height				
Number of pos./ Contact style		Rated voltage						Contact resistance				
Contact termination		Rated surge voltage						Degree of pollution				
Contact-Ø									technical changes reserved		scale: 2:1	
Temperature range									description: Series SH Insert socket with PE spring Hybrid			
Degree of protection												
Mechanical insertion/withdrawal cycles						design	2017-08-15	Bengel				
						chk.						
Material									drawing no.:		page: 2 of: 2	
Housing									SH-Z0012			
Insulating body	PA 66		see page 1						order no.: 1008161			
Contacts		edition	changes	date	name							
Seal												

